

Contact : 02.33.77.38.10
ou lilano@lilano.asso.fr

	Envoi résultats	Payeur
DEMANDEUR		
Nom et prénom / Raison sociale :	☐	☐
Adresse :		
Mail :		
N° EDE :		
PROPRIETAIRE DE L'ECHANTILLON (si différent du demandeur)		
Nom et prénom / Raison sociale :	☐	☐
Adresse :		
Mail :		
N° EDE :		
CONSEILLER/PRELEVEUR DE L'ECHANTILLON		
Nom et prénom :	☐	
Mail :		

CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON

Date de prélèvement :

Nom de l'échantillon :

Origine de l'eau :

- ☐ Eau de puits ☐ Eau de forage
☐ Eau de rinçage ☐ Eau du réseau
☐ Autre type d'eau

Signature du client Datée et précédée de la mention «Bon pour accord»

Cadre réservé au LILANO

ANALYSES DEMANDES (Ce document complété doit accompagner chaque échantillon)

Packs d'analyses	Eau de rinçage	
	Flore totale, Entérobactéries, pH	EDR ☐
Contrôle conduite d'exploitation		
pH, Nitrates, Dénombrement, Coliformes totaux à 37°C, Escherichia coli, Entérocoques intestinaux et Flore totale à 22°C et 36°C	CCE ☐	
Analyse chimique seule		
pH, Nitrates	CCS ☐	
Analyse chimique complète		
pH + nitrate, Fer + manganèse, autres minéraux	ACC ☐	
Contrôle conduite exploitation + analyse chimique complète		
pH, Nitrates, 9 minéraux (Ca, P, Mg, K, Na, Cu, Zn, Mn, Fe), Calcul de la dureté de l'eau, Dénombrement Coliforme totaux à 37°C, Escherichia coli, Entérocoques intestinaux et Flore totale à 22°C et 36°C	CE.AC ☐	
Analyse complément 9 minéraux + dureté		
9 minéraux (Ca, P, Mg, K, Na, Cu, Zn, Mn, Fe), Calcul de la dureté de l'eau	C9M ☐	
Fer et manganèse seuls		
Fer soluble total et Manganèse soluble totale	CC.FM ☐	
"Charte des bonnes pratiques en élevage"		
Dénombrement Escherichia coli et Entérocoques intestinaux	CBPE ☐	
Analyse microbiologique seule avec salmonelles		
Dénombrement Escherichia coli et Entérocoques intestinaux, Recherches salmonelles	CMS ☐	
Analyse complète		
pH, Nitrates, Dénombrement Escherichia coli et Entérocoques intestinaux, Recherches salmonelles	CPC ☐	
Contrôle conduite exploitation + microbiologie seule		
Dénombrement Coliformes totaux à 37°C, Escherichia coli, Entérocoques intestinaux et Flore totale à 22°C et 36°C	CCE.BS ☐	


OPTION : à cocher uniquement pour compléter un pack ci-dessus ou si le pack n'existe pas :

pH	Conductivité	ASR	Pseudo-monas	Listéria	E-coli	Entérocoques	Flore aérobie intestinaux	Flore aérobie 22/36 °C	Coliformes 30 °C	Salmonelles totaux	Entéro-bactéries	Levures et moisissures
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Autres: _____

CONSEILS DE PRELEVEMENT

L'échantillonnage doit être réalisé dans un **flacon rond** pour les **analyse chimiques** car il n'est pas stérile.
Le **flacon carré**, est lui destiné exclusivement aux **analyses microbiologiques** car il est stérile et contient un neutralisant.
Pour une **analyse complète**, remplir impérativement les deux flacons.

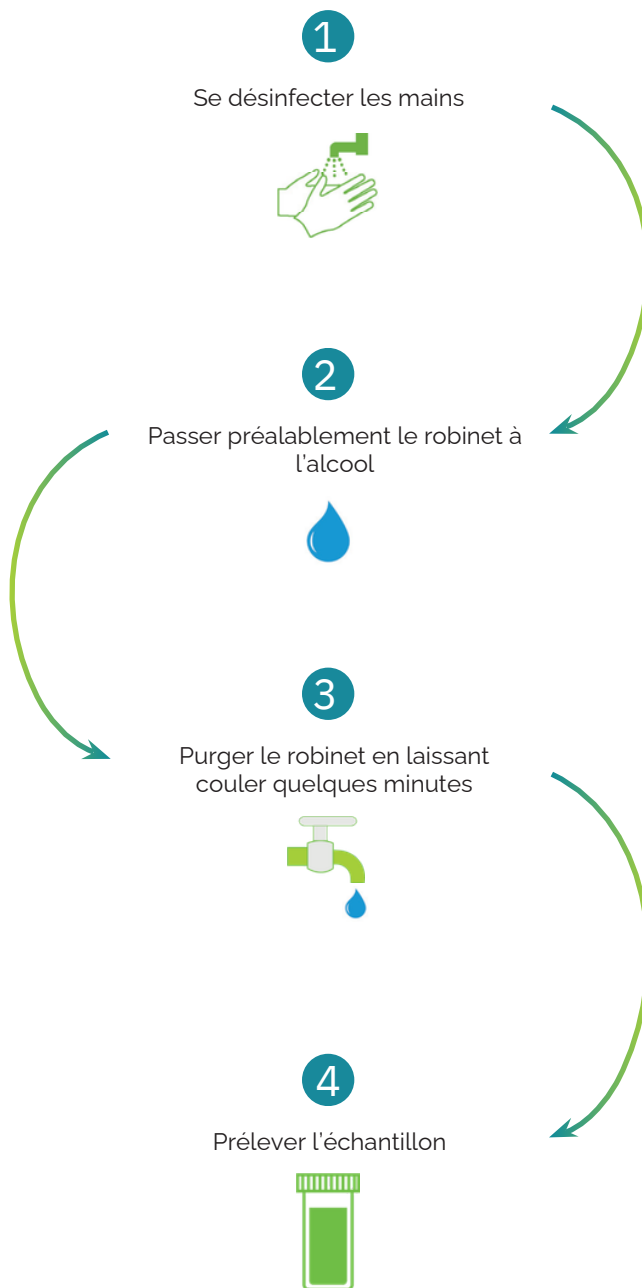

IMPORTANT

La chaîne du froid (4 °C) doit être respectée du moment du prélèvement jusqu'à l'arrivée au laboratoire.
Les échantillons doivent nous parvenir dans les **24 heures**.